


DoPa端末 接点情報E - MAIL転送システム (その1)


設置場所：中央浄化センター



端末機

待機時消費電流：80 mA / DC12V
 平均消費電流：150 mA / DC12V (発信含む)

接点情報通報

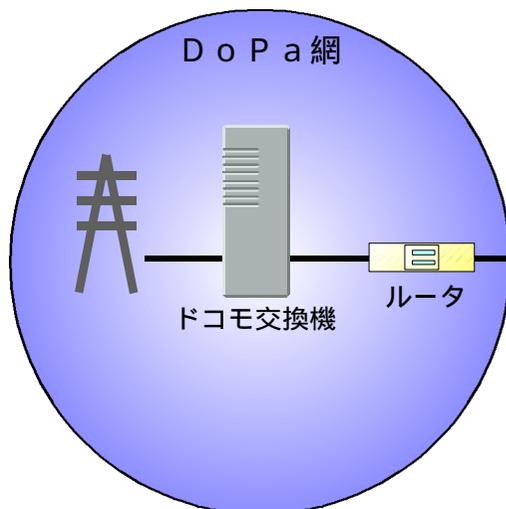


DoPa網

ドコモ交換機

ルータ

NTT
ISDN回線

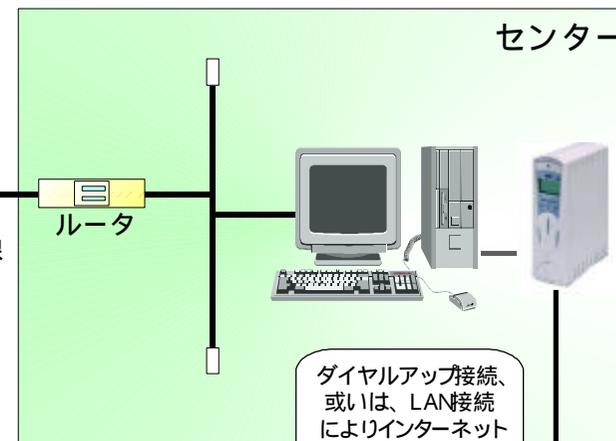

センター

ルータ

ダイヤルアップ接続、
 或いは、LAN接続
 によりインターネット
 へアクセス

NTT ISDN回線

接点情報E - mail転送



プロバイダー



インターネット



携帯電話会社

E - MAIL
サービスセンター

接点情報の着信



接点情報No

ON

OFF

1	第一ポンプ異常発生	第一ポンプ異常復旧
2	第二ポンプ異常発生	第二ポンプ異常復旧
3	空調器故障発生	空調器故障復旧
4	停電警報発生	停電警報復旧